
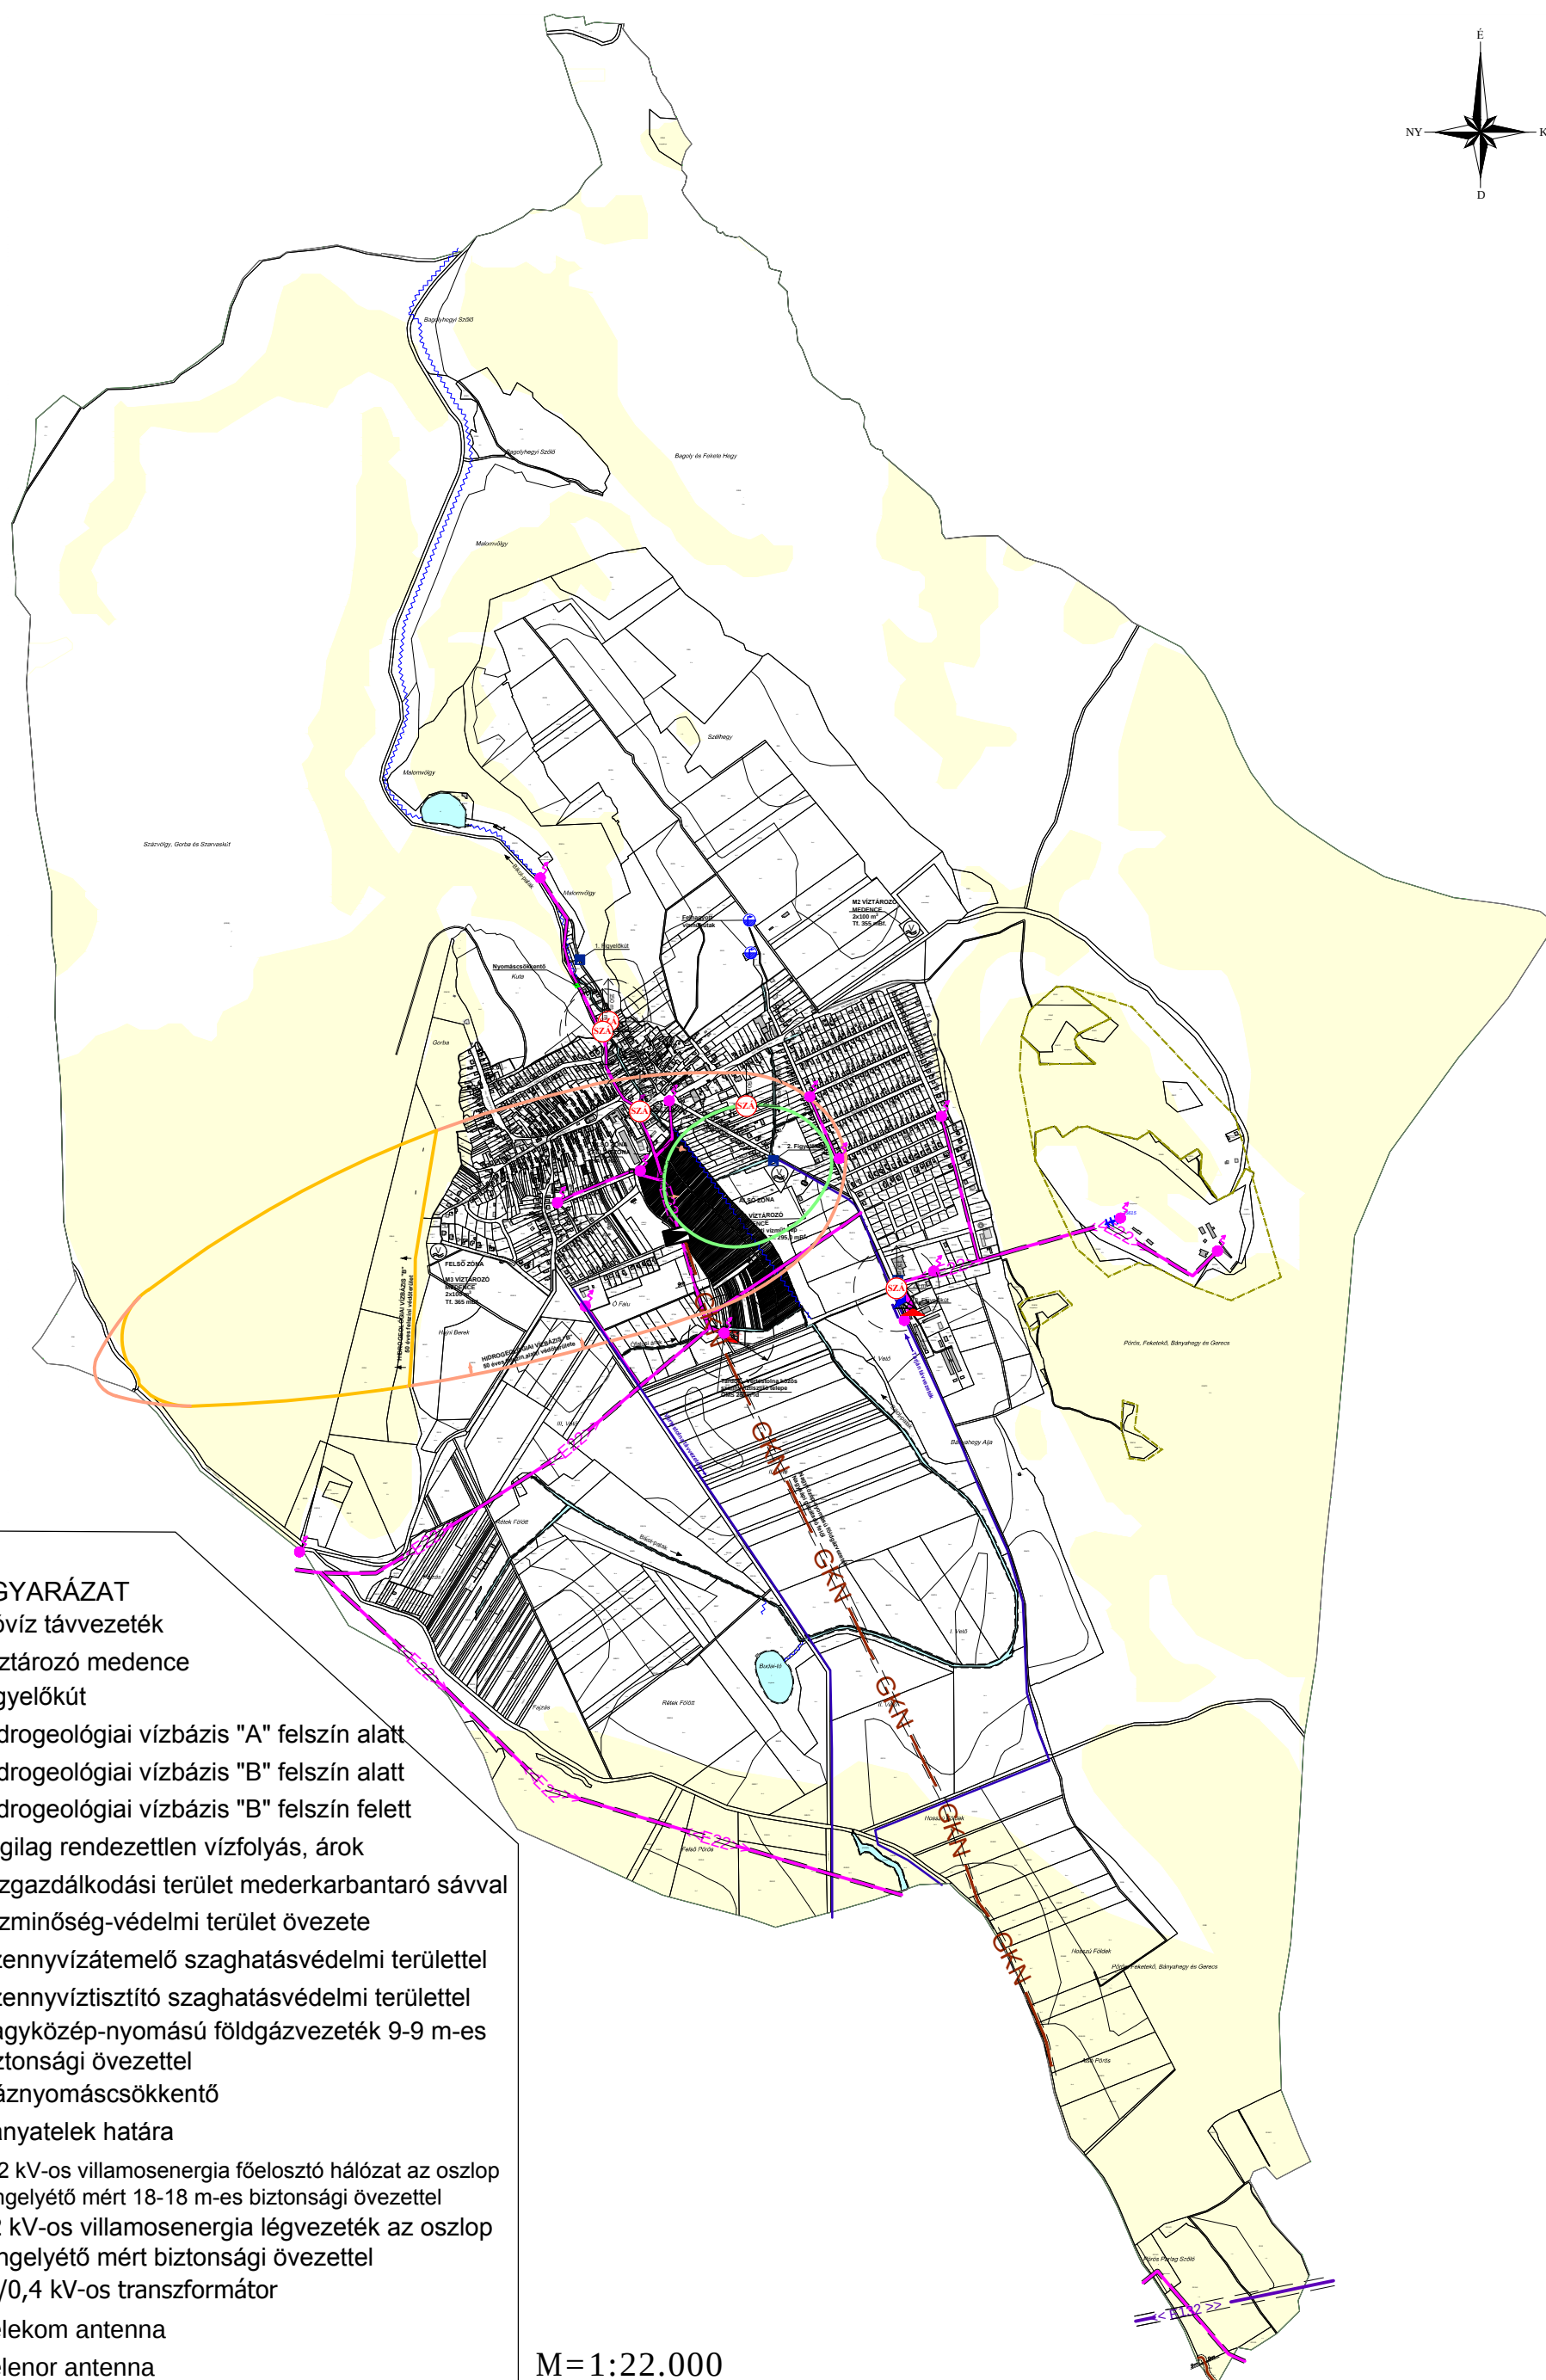






JELMAGYARÁZAT

- Ivóvíz távvezeték
- Víztározó medence
- Figyelőkút
- Hidrogeológiai vízbázis "A" felszín alatt
- Hidrogeológiai vízbázis "B" felszín alatt
- Hidrogeológiai vízbázis "B" felszín felett
- Jogilag rendezetlen vízfolyás, árok
- Vízgazdálkodási terület mederkarbantartó sávval
- Vízminőség-védelmi terület övezete
- Szennyvízátelő szaghatásvédelmi területtel
- Szennyvíztisztító szaghatásvédelmi területtel
- Nagyközép-nyomású földgázvezeték 9-9 m-es biztonsági övezettel
- Gáznyomáscsökkentő
- Bányatelek határa
- 132 kV-os villamosenergia főelosztó hálózat az oszlop tengelyétől mért 18-18 m-es biztonsági övezettel
- 22 kV-os villamosenergia légvezeték az oszlop tengelyétől mért biztonsági övezettel
- 22/0,4 kV-os transzformátor
- Telekom antenna
- Telenor antenna
- Vodafone antenna

M=1:22.000

0 500 1000m

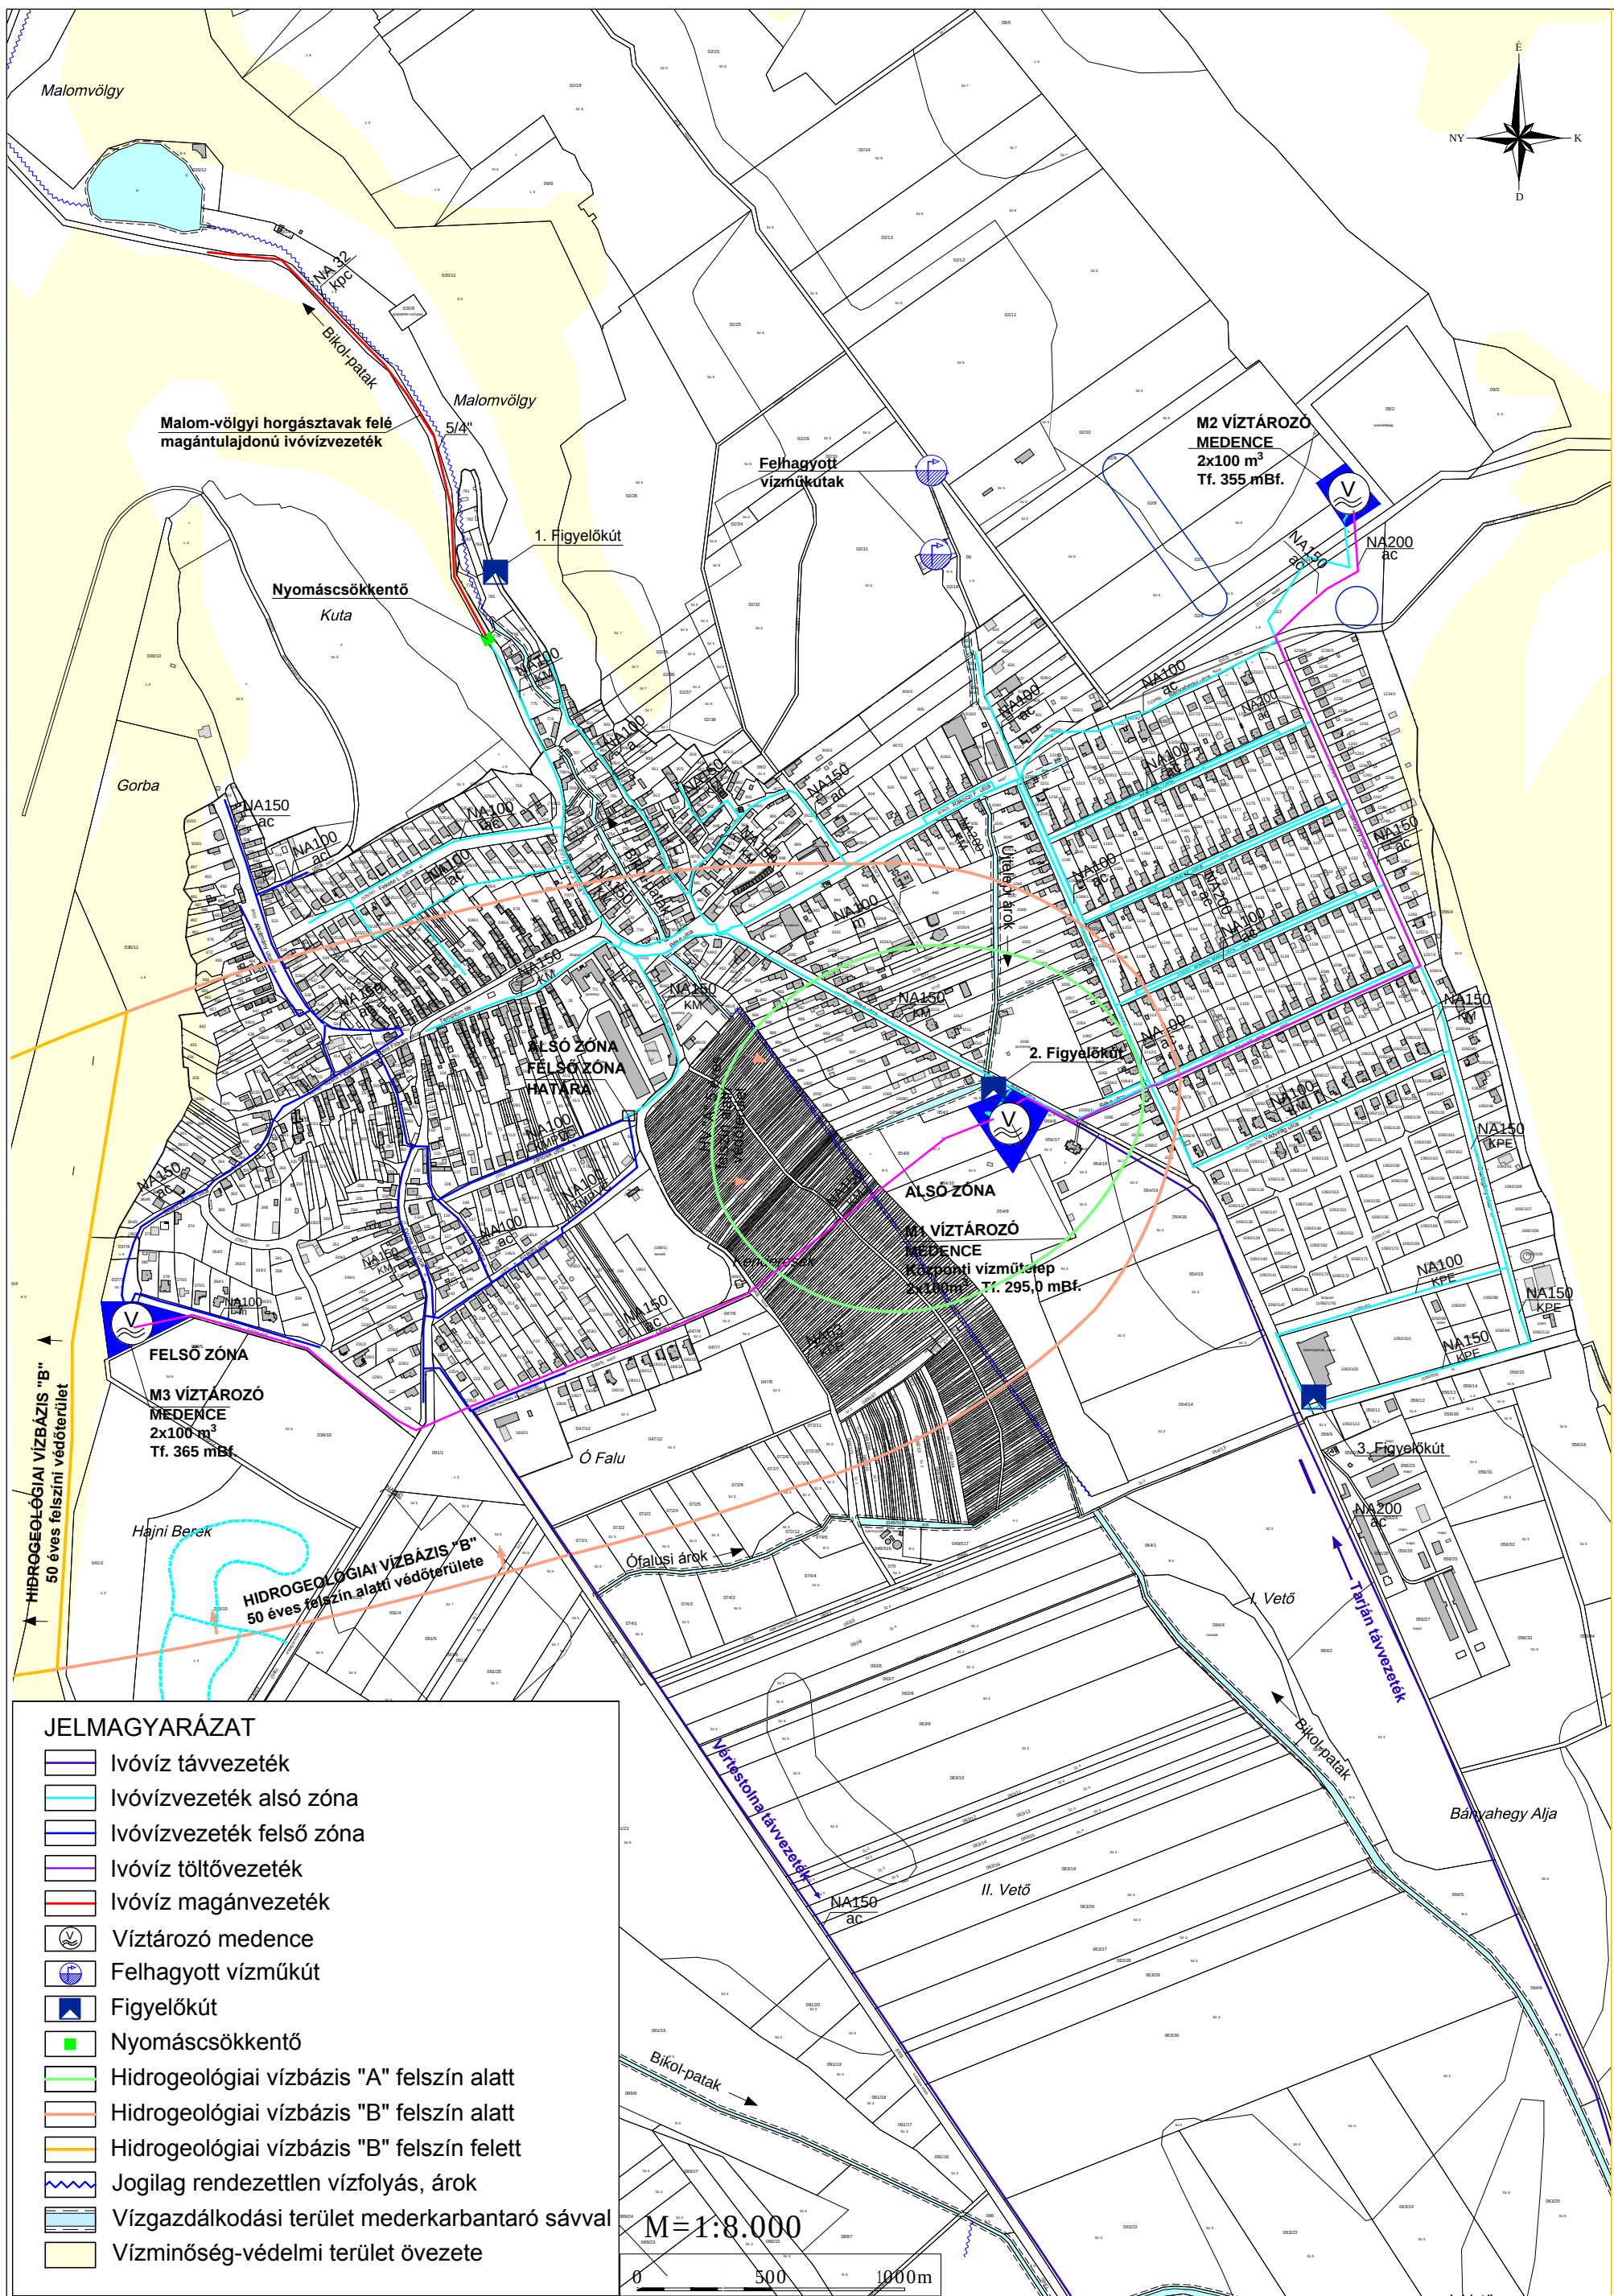

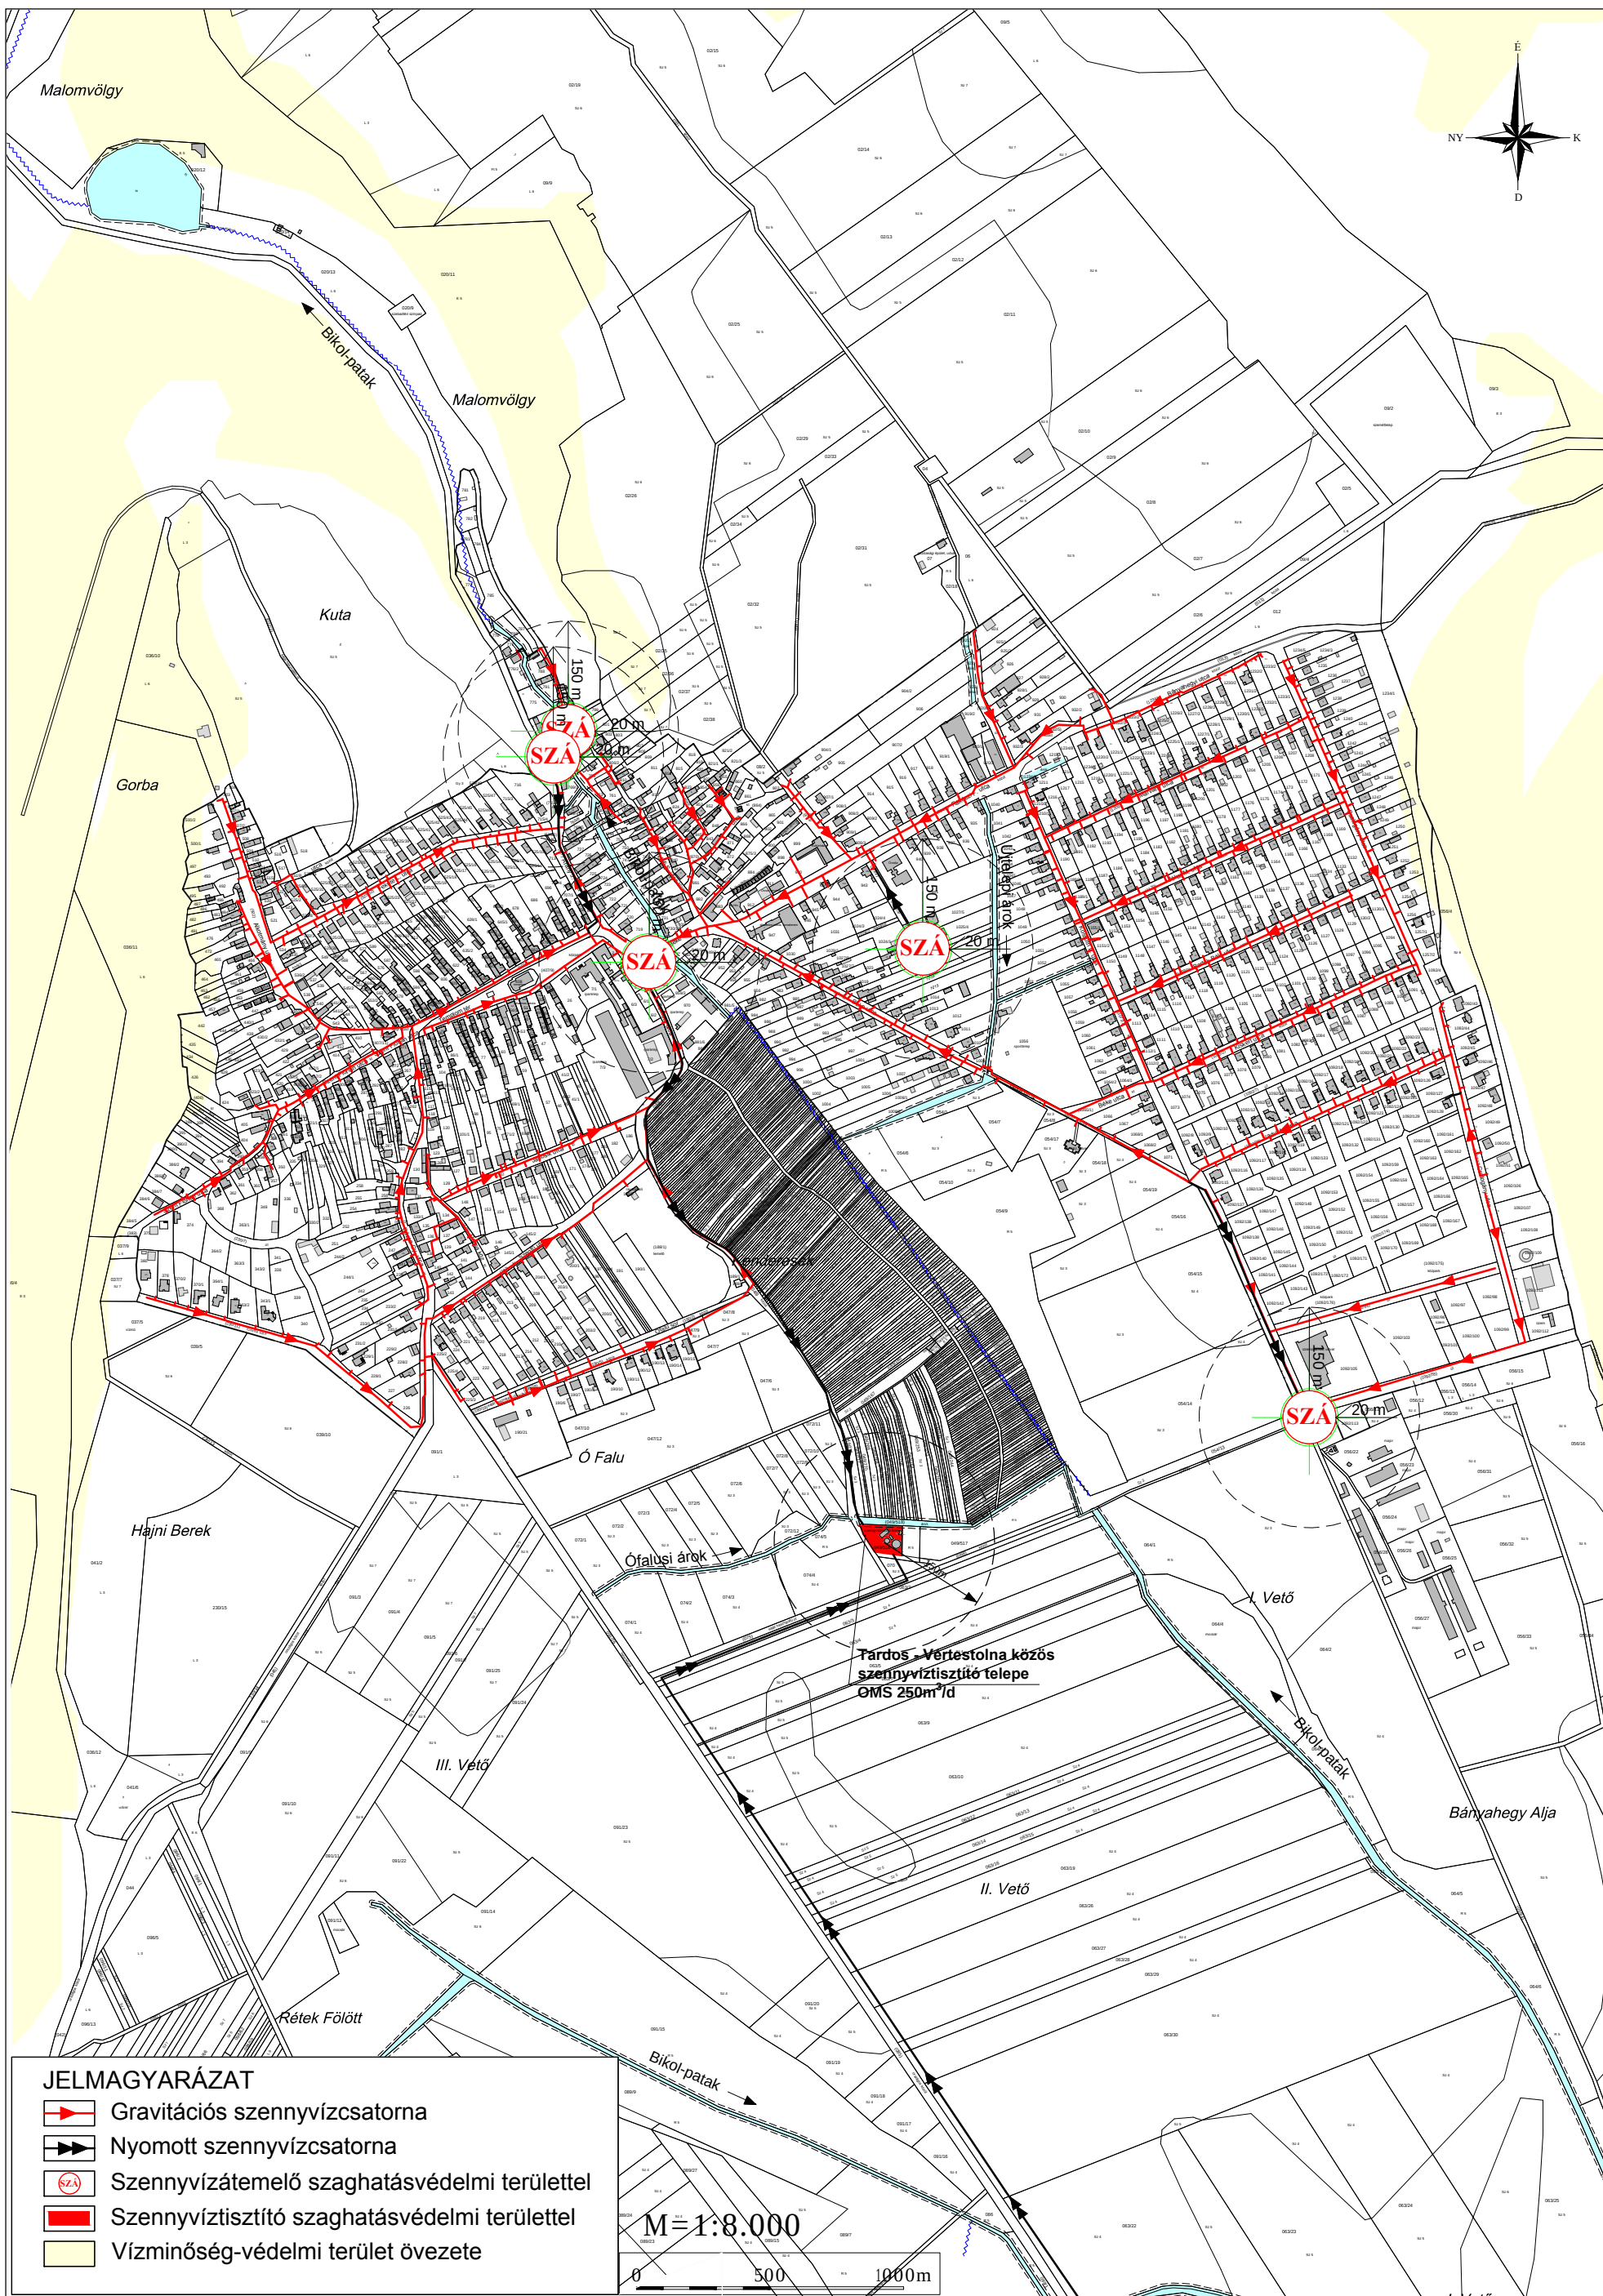



JELMAGYARÁZAT

- Nyílt árok
- Csapadékvíz csatorna
- Vízgazdálkodási terület mederkarbantartó sávval
- Jogilag rendezetlen vízfolyás, árok

M=1:8.000

0 500 1000m





